

**ΑΝΑΛΟΓΙΑ** **ΤΕΧΝΙΚΟ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ**

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[www.analogia.gr](http://www.analogia.gr)

Ελλησπόντου 26 & Πασαλίδη, Καλαμαριά

τηλ: 2310-437799

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

'Εργον:

**"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ"**

Θέμα  
Σχεδίου:

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΟΓΚΟΥ 425κ.μ.  
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Τομές

Αριθμός Σχεδίου: **T01\_2**

T01 2

Κλίμακα: 1:50

## Ο Μελετητής

Σκύνδρα \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ο επιβλέπων της μελέτης

Σκύδρα \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Γκέγκας Βασίλειος**



Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

Ελέγχθηκε

Σκύδρα / /

Θεωρήθηκε

Σκύδρα / /

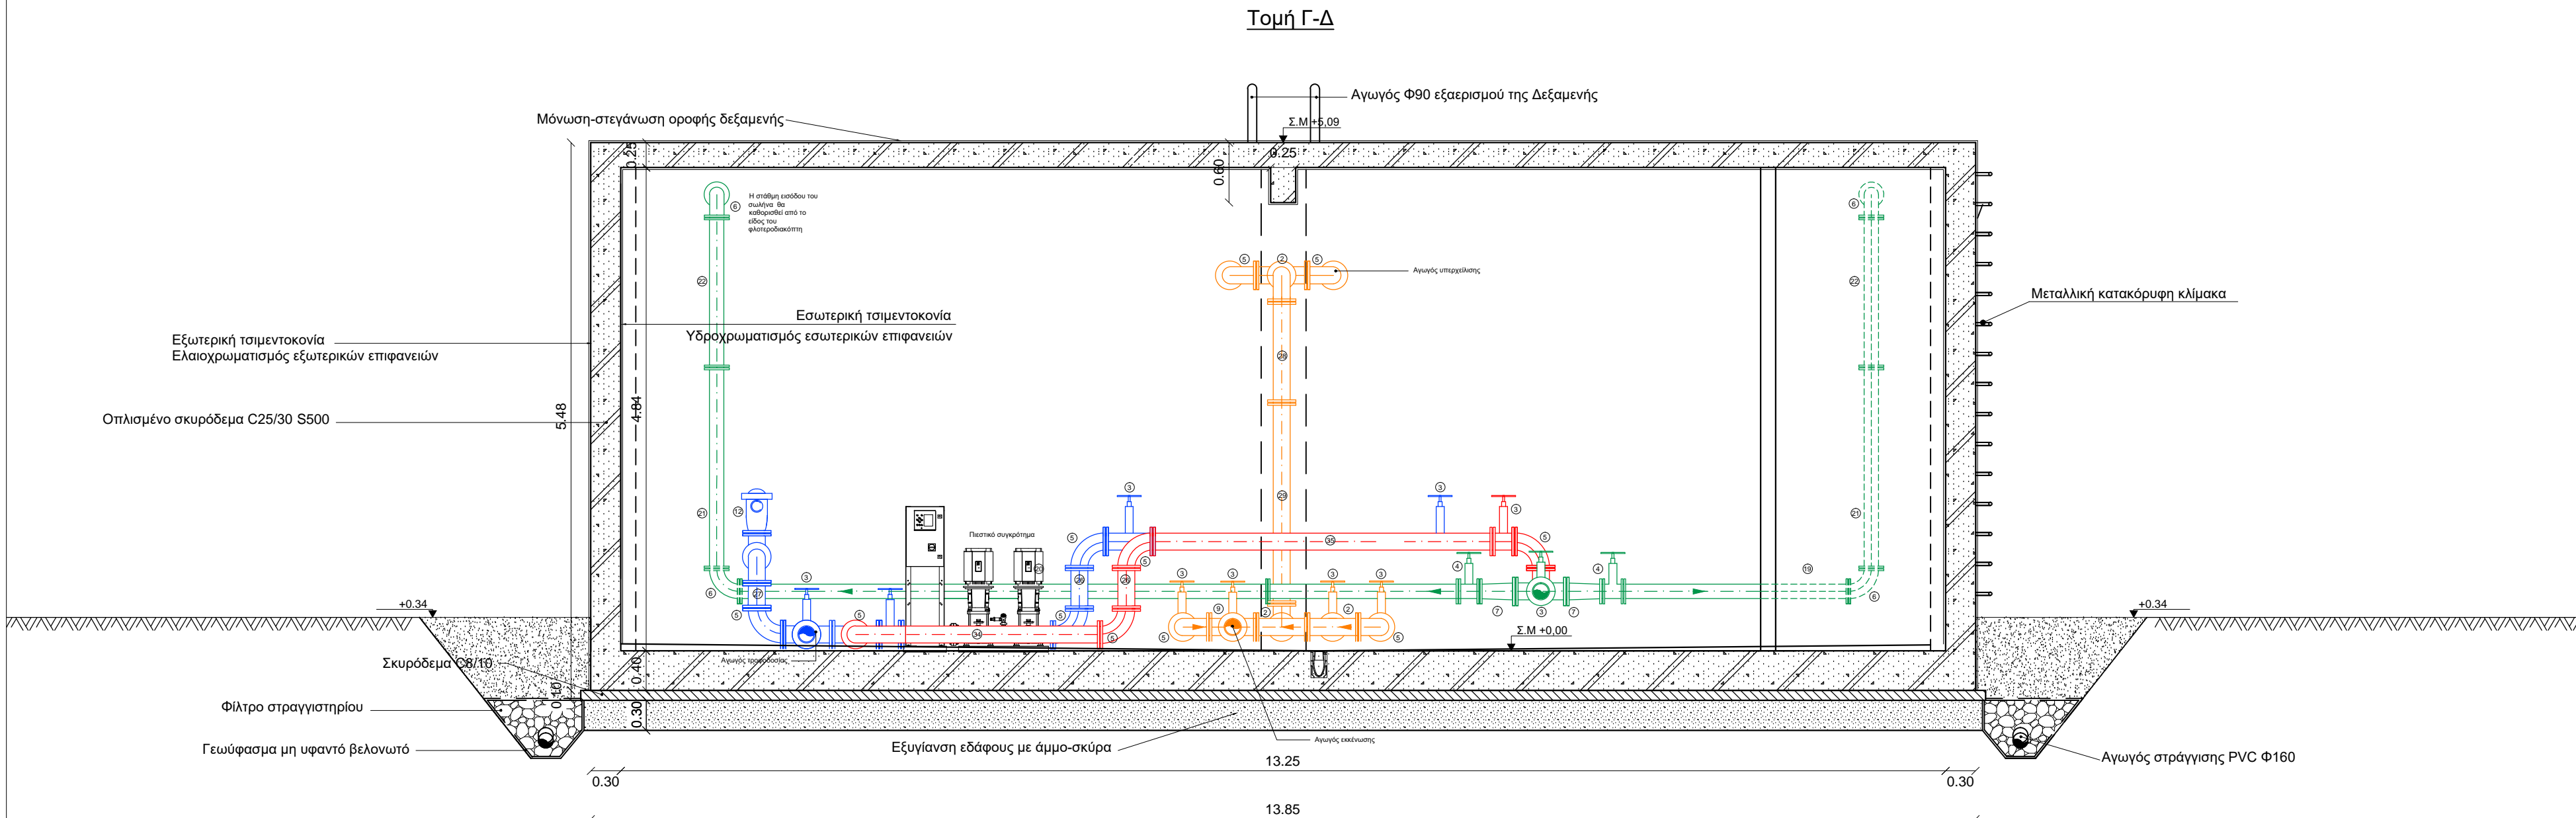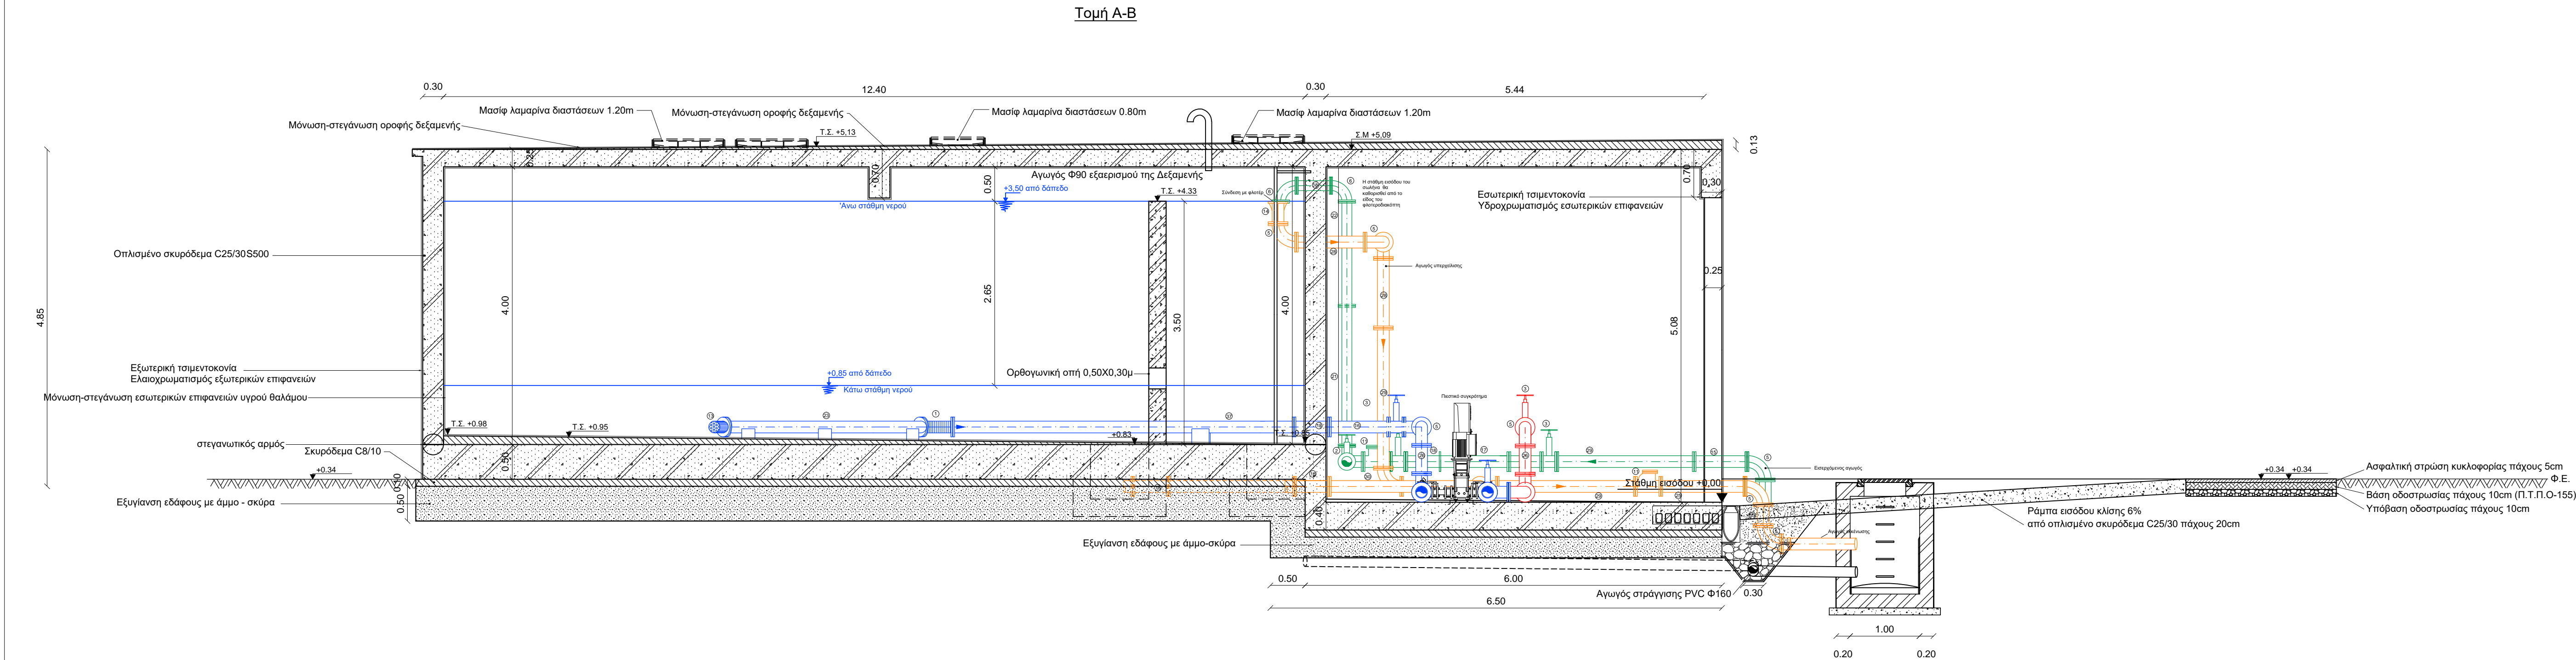

ΣΥΓΚΕΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΜΑΤΙΑ				
A/A	Περιγραφή εξαρτήματος	Διάμετρος	Διαστάσεις	Ποσότητα
3	Διακεία χειροκίνητη φλάντζα PN16 οριζόντια, ελαστικές εμβράνες	DN150	L=210mm H=465mm	12
4	Διακεία χειροκίνητη φλάντζα PN16 οριζόντια, ελαστικές εμβράνες	DN125	L=200mm H=403mm	2
10	Ύδραυλος ηλεκτροκίνητη φλάντζα	DN150	L=200mm	1
11	Βαλβίδα αντιστάθμισης τύπου Hydrostop	DN150		2
12	Αερίεζαγωγός δηλ.βλ. ενέλεγκας τύπου Glenfield, σειράς 900	DN150		1
13	Φίλτρο αναρρόφησης	DN150	L=300mm H=153mm	2
14	Χυτοσίδηρη χροστή υπερχειλίστητος δεξαμενής	DN150		2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΛΑ						
	Περιγραφή εξαρτήματος	Διάμετρος	Διαστάσεις	Βάρος τεμαχίου	Ποσότητα	Βάρος
1	Καμπίλτζι χυτοσίδηρου με φλάντζες 45 μορικών	DN150		34	2	68,00
2	Τετα τριών φλαντζών	DN150	500/250	47	9	423,00
5	Καμπίλτζι χυτοσίδηρου με φλάντζες 90 μορικών	DN150		31	22	682,00
6	Καμπίλτζι χυτοσίδηρου με φλάντζες 90 μορικών	DN25		23	6	138,00
7	Χυτοσίδηρη σιγαλά	DN150/DN125	400	27	2	54,00
9	Χυτοσίδηρος σταυρός	DN150		41	1	41,00
					<b>Σύνολο</b>	<b>1406,00</b>

ΣΥΓΚΕΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΟΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΟΓΚΟΥ 225κ.μ.					Συνολικό μήκος DN150	Συνολικό μήκος DN125
A/A	Περιγραφή εξαρτήματος	Διάμετρος	Μήκος	Τεμάχια		
15	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	0,75	1	0,75	
16	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	0,85	2	1,70	
17	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	0,65	1	0,65	
18	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	0,50	14	7,00	
19	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN125	2,25	1		2,25
20	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN125	7,20	1		7,20
21	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN125	2,00	2		4,00
22	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN125	1,50	2		3,00
23	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	4,00	2	8,00	
24	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	2,60	1	2,60	
25	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	1,20	1	1,20	
26	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	0,40	2	0,80	
27	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	0,24	1	0,24	
28	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	1,00	4	4,00	
29	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	2,00	2	4,00	
30	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	1,70	4	6,80	
31	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	1,80	2	3,60	
32	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	0,90	1	0,90	
33	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	0,29	1	0,29	
34	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	2,18	1	2,18	
35	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	3,40	1	3,40	
36	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	1,35	1	1,35	
37	Σωλήνας ελατού χυτοσίδηρου	DN150	4,60		2,20	
				Σύνολο	58,66	16,45